


Analyserapport

Rekvirent **Stenlille Grusgrav ApS** Sagsnavn: **Stenlille Grusgrav**
Omkørselsvejen 1A Sagsnr.:
4295 Stenlille Lokalitet:

2613-507
SG

Stabilt grus kvalitet II

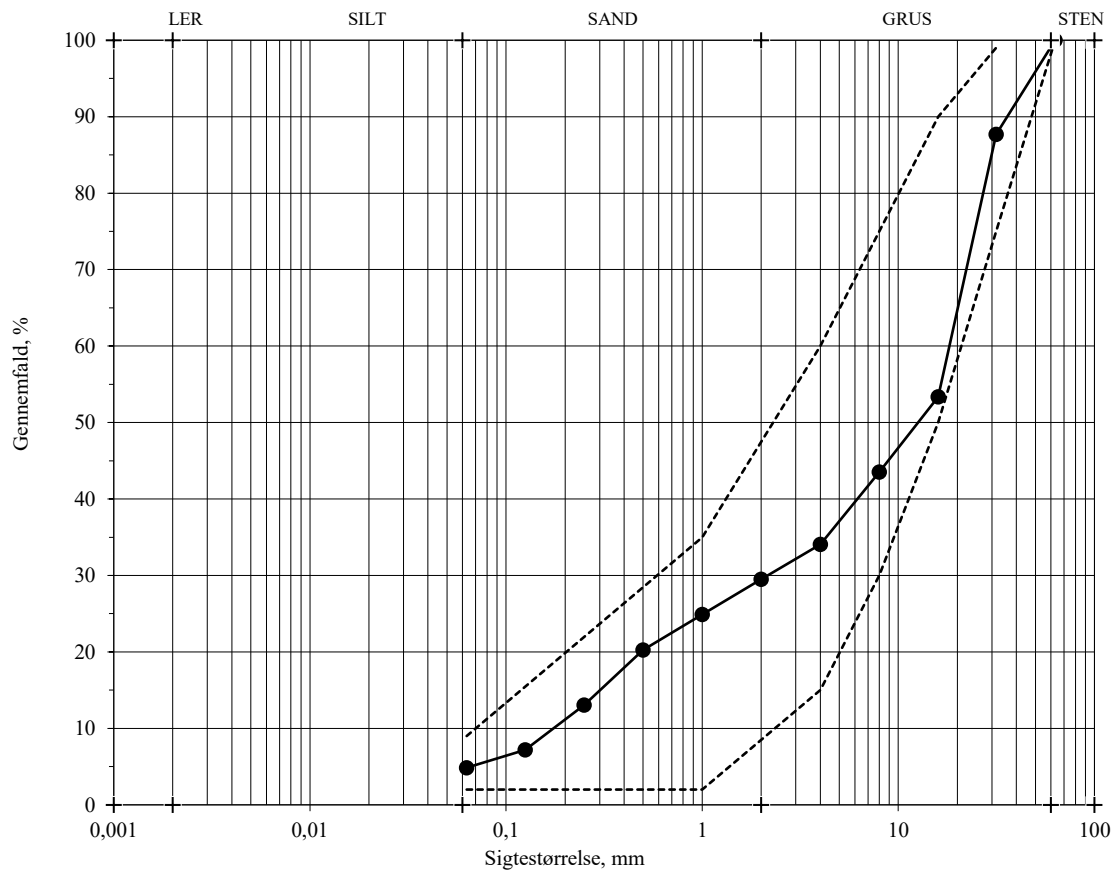

Sigtestørrelse mm	Gennemfald %	Krav til gennemfald jvnf. VD AAB	
		min	max
63	100,0	100	99
31,5	87,7	75,0	99
16	53,4	50	90
8	43,5	30	75
4	34,1	15	60
2	29,5		
1	24,9	2	35
0,5	20,3		
0,25	13,0		
0,125	7,2		
0,063	4,9	2	9

Egenskaber	
Kalkindhold %	
Glødetab % < 2%	
Reduceret glødetab < 2%	
Uensformighedstal, U	102,7
Methylenblåtværdi < 3,0	
Vandindhold %	6,6

Vibrationsforsøg	
Vandindhold %	
Tordensitet t/m ³	

Fraktionsindhold i %		Krav	
Sigte	Opnået	min	max
8 - 16 mm	9,9	5	35
4 - 8 mm	9,4	5	35

Udarb. af
Jan Månsson

Krav i henhold til VD AAB opfyldt Ja