


Analyserapport

Rekvirent	Stenlille Grusgrav ApS Omkørselsvejen 1A 4295 Stenlille	Sagsnavn:	Stenlille Grusgrav
		Sagsnr.	
		Lokalitet:	

26113-508
0-8 Filtergrus

Sigtekurve BL II

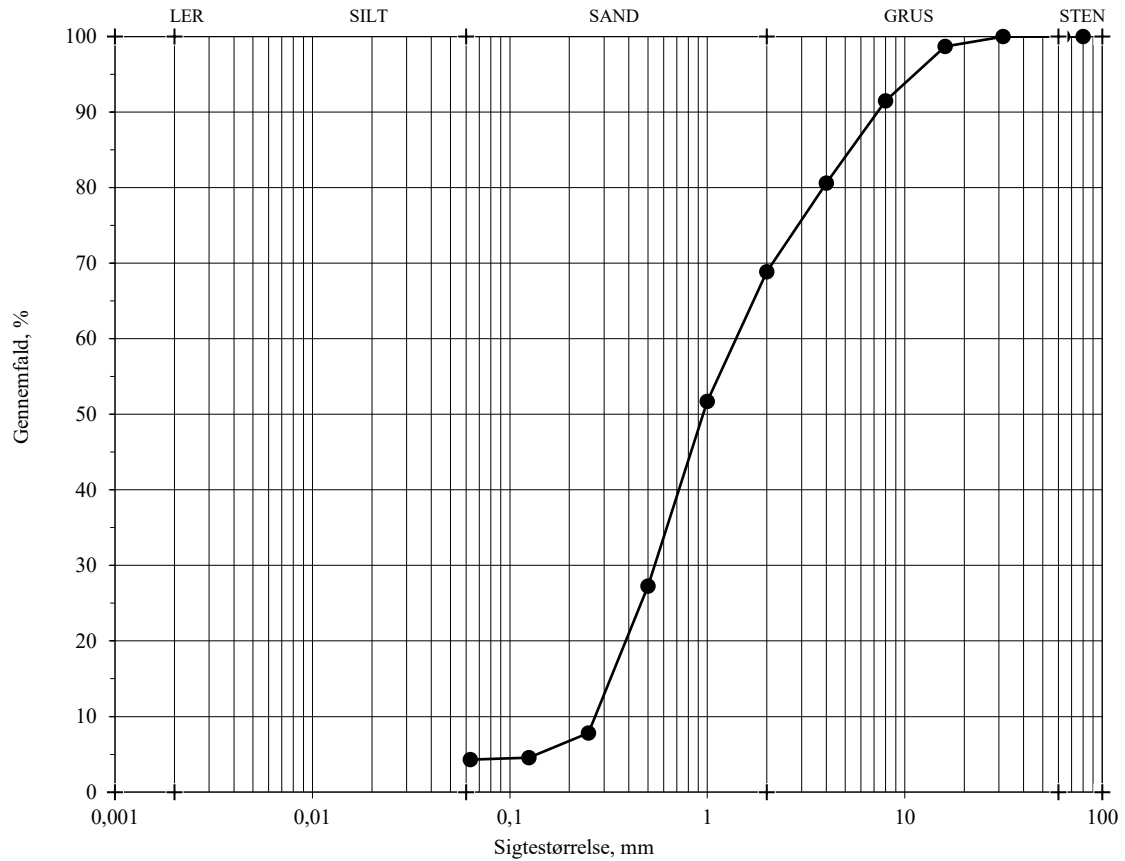

Gennemfald sigte mm	%	Krav til gennemfald jvnf. VD AAB	
		min	max
90	100,0		
63	100,0		
31,5	100,0		
16	98,7		
8	91,5	85	99
4	80,6	50	90
2	68,9	30	75
1	51,7		
0,5	27,3	8	35
0,25	7,8		
0,125	4,6		
0,063	4,3	0	7

Egenskaber	
Kalkindhold %	
Glødetab % < 2%	
Reduceret glødetab	
Uensformighedstal, U	5,3
Methylenblåtværdi < 3,0	
Vandindhold	3,9

Vibrationsforsøg	
Vandindhold %	
Tørdensitet t/m ³	

Krav i henhold til VD AAB opfyldt Ja

Udarb. af
Jan Månsson